

Bellaterra: **25 de Febrero de 2011**

Expediente número: **09/32300725**

Referencia del peticionario: **GRIFELL PONS S.L.**
Pol. Ind. Plà de Santa Anna
C/ de la Coma, nau 21
08272 Sant Fruitós de Bages
(Barcelona)

LGAI Technological
Center, S.A.

Organismo Notificado:
Nº 0370

INFORME DE ENSAYO

Fecha de recepción de la muestra: **09-01-2009**
Fecha de realización de ensayo: **15-01-2009**

MATERIAL ENSAYADO:

Una ventana CORREDERA DE DOS HOJAS de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 1500 x 2000mm (altura x anchura), de referencia comercial CORREDERA SERIE NEXUS 60 DE 2 HOJAS.

ENSAYO SOLICITADO:

Ensayo de tipo inicial de una ventana CORREDERA DE DOS HOJAS de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 1500 x 2000mm (altura x anchura), de referencia comercial, CORREDERA SERIE NEXUS 60 DE 2 HOJAS según las normas:

- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".
- UNE-EN1027:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo".
- UNE-EN12211:2000. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Método de ensayo".

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este expediente es copia del informe original y sólo cambia el formato digital.
Solo tienen validez los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.
Este documento consta de 25 páginas, de las cuales 11 son anexos.

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL ENSAYO	3
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VENTANA.....	3
3.	MÉTODO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MUESTRA	5
4.	ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA	5
5.	RESULTADOS OBTENIDOS.....	6
5.1	ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	6
5.2	ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA	8
5.3	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	9
6.	DIBUJO DE LA VENTANA:.....	13
7.	CONCLUSIONES DEL ENSAYO.....	14
	ANEXOS:.....	15
A.	FOTOS:.....	15
	<i>Foto N°.1. Vista general de la ventana.....</i>	<i>15</i>
	<i>Foto N°.2. Detalle de perfil de marco, hoja y cruce.</i>	<i>15</i>
	<i>Foto N°.3. Detalle de manilla y punto de cierre.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.4. Detalle de drenaje.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.5. Detalle de la zona de fluido de agua.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.6. Detalle de la posición de los transductores.</i>	<i>17</i>
B.	DOSIER TÉCNICO.....	18

1. OBJETO DEL ENSAYO

La ventana ha sido sometida al ensayo de tipo inicial según los requisitos definidos en las normas:

- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".
- UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".
- UNE-EN1027:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo".
- UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificación".
- UNE-EN12211:2000. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Método de ensayo".
- UNE-EN12210:2000. UNE-EN 12210/AC: 2002. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Clasificación".

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VENTANA

Las características generales de la Ventana (tipo, dimensiones, materiales, herrajes, accesorios, elementos complementarios, acristalamiento) son descritas en el dossier técnico cumplimentado por el peticionario y que se adjunta en el Anexo B.

Como datos técnicos a remarcar, se resumen:

CONFIGURACIÓN:

VENTANA TIPO: Modelo: Ventana de aluminio de dos hojas correderas.

DIMENSIONES EXTERIORES (mm): 2000 x 1500 (ancho x alto)

SUPERFICIE TOTAL (m²): 3

SUPERFICIE DE LAS HOJAS (m²): 2,767

LONGITUD DE JUNTAS (m): 8,16

MATERIAL: Aluminio Lacado RAL 7022 Mate, 6063 T5

ACCESORIOS: Manillas encastadas. 1 punto de cierre cada hoja con el lateral del marco.

CIERRE EMBUTIDO: Ref. 905 de SERYSYS.

KITS: Ref. KN60 de Grifell Pons.

COJINETES: Ref. GTN60 de ALUBLOCK.

MARCO-PERFIL: Perimetral, ref. 67196

ENSAMBLES MARCO: A Inglete.

ESCUADRA MARCO: Ref. 0445.

HOJA-PERFIL: Ref. 65605.

ESCUADRA ALINEACIÓN IZQUIERDAS: Ref. EAE-60.

ESCUADRA ALINEACIÓN DERECHAS: Ref. EAD-60.

ESCUADRA ALINEACIÓN: Ref. EA-60.

ENSAMBLES HOJA: A Inglete.

CORTAVIENTOS: Superior ref. TS-60
Inferior ref. TI-60

TOPES LATERALES: Ref. TL-60

CRUCE: Ref. 65606.

CANAL ELEVADA: Ref. U1020.

ESTANQUIDAD: Felpa F7x6 ref. SP7x6-3P-BK de TECSEAL.
Cartabones: Sellados con silicona neutra
Entre cruces: Sellado con espuma de poliuretano

ACRISTALAMIENTO: 2 Vidrios. 4/8/4. 899 x 1337mm. Colocación con calzos de PVC.

ESTANQUIDAD: Junta de acristalamiento interior Goma CLOK de JUNTAS APERSA y silicona neutra exterior.

DRENAJES: 6 drenajes al exterior sin deflector, repartidos en el perfil inferior del marco 3 a la altura de cada hoja.

3. MÉTODO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra es fijada al Banco de ensayo de ventanas de GRIFELL PONS S.L., A.T.M. modelo: V V N 75, número de serie 261, con cilindros de fijación neumáticos y manuales.

4. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA

La muestra permanece más de 4 horas acondicionada en la sala del banco de ensayo a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C y a una humedad relativa comprendida entre 25% y 75% \pm 5% de acuerdo con lo establecido en las normas UNE-EN 1026:2000, UNE-EN 1027:2000 Y UNE-EN 12211:2000.

Condiciones ambientales:

15-01-2009

TEMPERATURA: 16 °C

HUMEDAD RELATIVA: 40 %

PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 98,1 KPa.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

5.1 ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

La permeabilidad al aire de la ventana ensayada es la cantidad de aire que pasa a través de ella en posición cerrada a causa de la presión de ensayo, siendo ésta la presión diferencial entre el exterior y el interior de la ventana.

Los resultados de permeabilidad al aire obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

Presión Total	Permeabilidad al aire Total	Permeabilidad al aire respecto Superficie Total		Permeabilidad al aire respecto Longitud de Juntas	
(Pa)	m³/h	m³/h · m²	CLASE	m³/h · m	CLASE
50	5,36	1,79	4	0,66	3
100	9,79	3,26	3	1,20	3
150	13,34	4,45	3	1,63	3
200	17,36	5,79	3	2,13	3
250	20,66	6,89	3	2,53	3
300	23,33	7,78	3	2,86	3
450	29,22	9,74	3	3,58	3
600	34,39	11,46	3	4,21	3
-50	5,93	1,98	3	0,73	3
-100	12,08	4,03	3	1,48	3
-150	16,53	5,51	3	2,03	3
-200	22,09	7,36	3	2,71	3
-250	24,98	8,33	3	3,06	3
-300	28,73	9,58	3	3,52	3
-450	37,66	12,55	3	4,62	3
-600	46,24	15,41	3	5,67	3


Tabla de permeabilidad al aire

Presión Total	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la superficie	Clase	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la Longitud de Juntas	Clase
Nominal (Pa)	m³/h · m²		m³/h · m	
50	1,88	4	0,69	3
100	3,64	4	1,34	3
150	4,98	3	1,83	3
200	6,58	3	2,42	3
250	7,61	3	2,80	3
300	8,68	3	3,19	3
450	11,15	3	4,10	3
600	13,44	3	4,94	3

Tabla de permeabilidad al aire Resultados medios

Observaciones: Las pérdidas de aire más significativas se localizan en el cruce de hojas inferior y superior y en los cierres.

Gráfico representativo del volumen de aire medio que pasa por la superficie total de la ventana y el volumen de aire medio que pasa por las juntas de apertura en función de la presión.

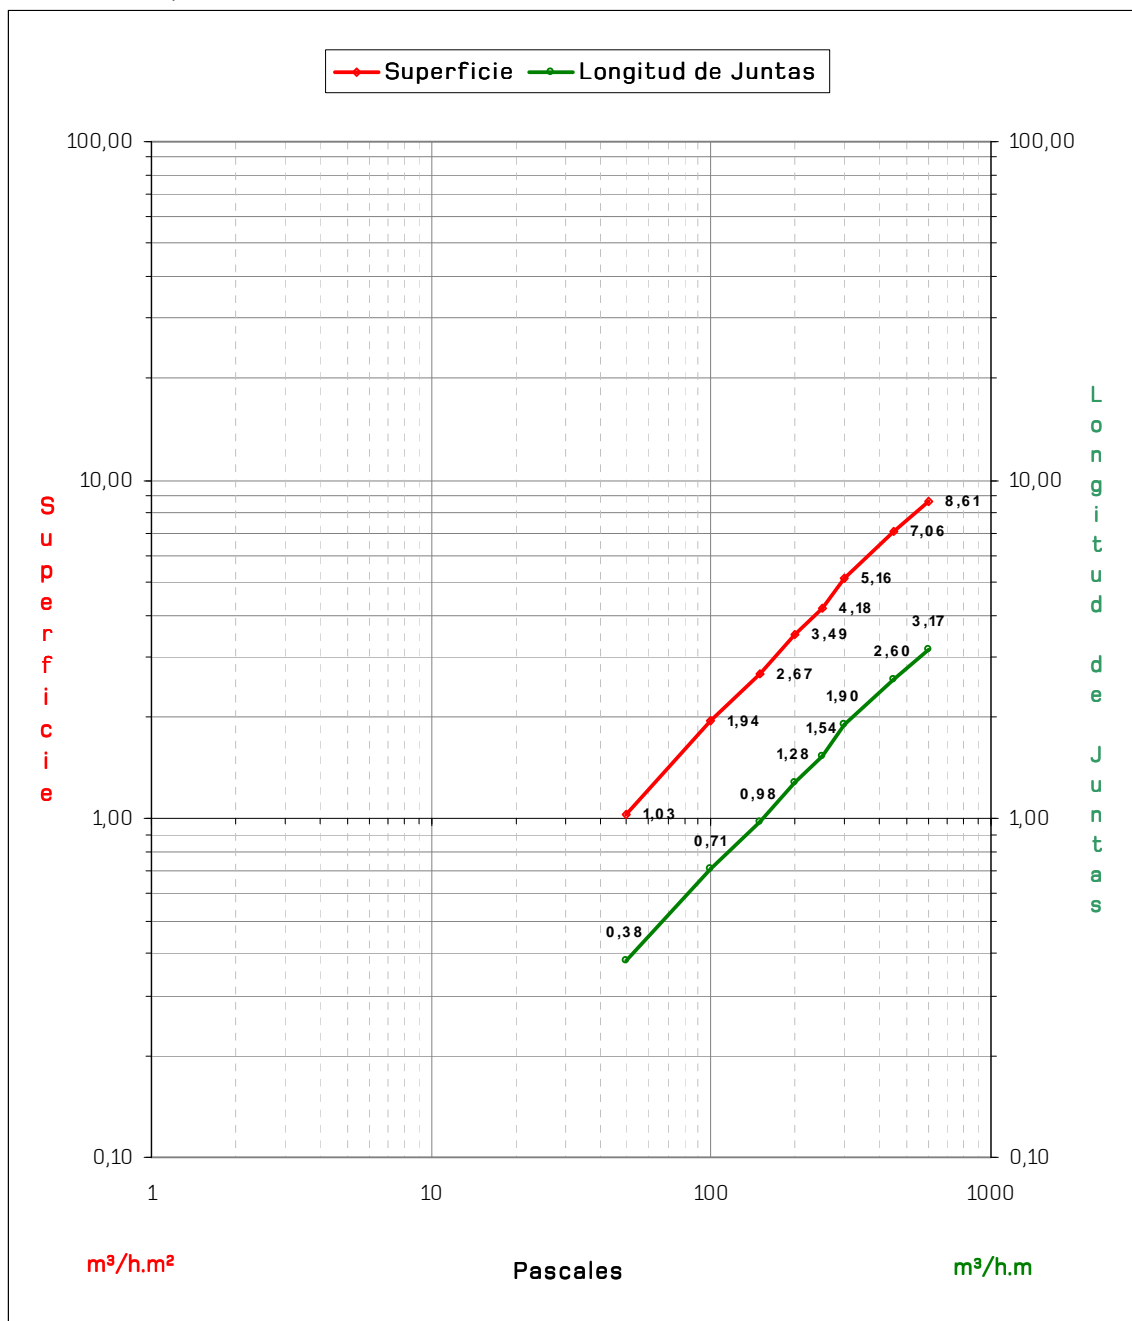

Clasificación según:
UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".

Clasificación según junta de apertura: Clase 3

Clasificación según superficie total: Clase 3

CLASIFICACIÓN FINAL	CLASE 3
---------------------	---------

5.2 ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA

La estanquidad al agua de la ventana ensayada es la capacidad que ésta tiene en posición cerrada de resistir a la penetración del agua en las condiciones de ensayo hasta una presión máxima.

Los resultados de estanquidad al agua obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

Método de pulverización:	A	Nº de toberas:	5	Caudal de agua:	600	l/h	10	l/m
Método A: Tobera Ángulo de pulverización 24° Método B: Tobera Ángulo de pulverización 84° Temperatura del agua entre 4°C y 30°C								

Presión Total (Pa)	Tiempo	Comentario
0	0:15:00	OK
50	0:05:00	OK
100	0:05:00	OK
150	0:05:00	OK
200	0:05:00	Fluye a 0:00:10
250	0:05:00	-
300	0:05:00	-
450	0:05:00	-
600	0:05:00	-

Tabla de estanquidad al agua

Observaciones: Fluye a 10 segundos de haber empezado el escalón a 200 Pa al desbordar por el perfil perimetral a la altura de la zona central de la hoja izquierda.

Clasificación según:

UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificación".

CLASIFICACIÓN FINAL	CLASE 4A
----------------------------	-----------------

5.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Se somete a la ventana a presiones positivas y negativas verificando la deformación admisible (ensayo de flecha), la conservación de sus propiedades (ensayo de presión repetida) y de que garantiza la seguridad de los usuarios (ensayo de seguridad).

El ensayo de resistencia a la carga de viento comprende la siguiente secuencia:

Ensayo de flecha
Ensayo de presión repetida
Ensayo de permeabilidad al aire
Ensayo de seguridad

Condiciones de ensayo:

Ensayo	Presión de prueba en Pa	
P1 para la deformación	400	-400
P2 para los ciclos	-200	200
P3 para el test de seguridad	-600	600

$$P2 = 0,5 P1 \quad P3 = 1,5 P1$$

ENSAYO DE FLECHA

Ensayo de la flecha hasta la presión P1 en presiones positivas y negativas.

Luz del elemento medido, distancia entre los transductores de desplazamiento:

$$a01 < - > c03 = 1370\text{mm.}$$

La posición de los transductores de desplazamiento está reflejada en el apartado 6. Dibujo de la ventana.

Clasificación de la flecha frontal relativa

$$A = 1/150 \quad B = 1/200 \quad C = 1/300$$

3 golpes de presión de 500 Pa realizados

Presión Pa	Deformación absoluta			Deformación relativa	Deformación %
400	a01 = -1,0	b02 = -4,2	c03 = -1,2	f01 = -3,1	1/442
Residual	a01 = 0,0	b02 = 0,0	c03 = 0,0	f01 = 0,0	

Clase: C1

3 golpes de presión de -500 Pa realizados

Presión Pa	Deformación absoluta			Deformación relativa	Deformación %
-400	a01 = 1,3	b02 = 3,8	c03 = 1,2	f01 = 2,5	1/537
Residual	a01 = 0,0	b02 = 0,0	c03 = 0,0	f01 = 0,0	

Clase: C1

ENSAYO DE PRESIÓN REPETIDA

Se somete la muestra a 50 ciclos de presión P2

50 ciclos – 200 Pa / 200 Pa realizados.

Observaciones: No se observa ninguna anomalía y funciona correctamente en apertura y cierre.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Se somete la muestra a un nuevo ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".

Presión Total	Permeabilidad al aire Total	Permeabilidad al aire respecto Superficie Total		Permeabilidad al aire respecto Longitud de Juntas	
(Pa)	m³/h	m³/h · m²	CLASE	m³/h · m	CLASE
50	3,62	1,21	4	0,44	4
100	5,46	1,82	4	0,67	4
150	7,40	2,47	4	0,91	4
200	8,95	2,98	4	1,10	4
250	10,45	3,48	4	1,28	4
300	11,74	3,91	4	1,44	4
450	15,09	5,03	4	1,85	4
600	19,39	6,46	4	2,38	4
-50	3,74	1,25	4	0,46	4
-100	7,72	2,57	4	0,95	3
-150	11,28	3,76	4	1,38	3
-200	14,39	4,80	3	1,76	3
-250	16,78	5,59	3	2,06	3
-300	19,12	6,37	3	2,34	3
-450	29,76	9,92	3	3,65	3
-600	37,00	12,33	3	4,53	3

Tabla de permeabilidad al aire

Resultados medios:

Presión Total	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la superficie	Clase	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la Longitud de Juntas	Clase
Nominal (Pa)	m ³ /h · m ²		m ³ /h · m	
50	1,23	4	0,45	4
100	2,20	4	0,81	3
150	3,11	4	1,15	3
200	3,89	4	1,43	3
250	4,54	4	1,67	3
300	5,14	4	1,89	3
450	7,47	4	2,75	3
600	9,40	4	3,46	3

Tabla de permeabilidad al aire Resultados medios

Diferencia respecto al 1er Ensayo de Permeabilidad al Aire (Superficie Total)

Superficie							
Presión Total	Permeabilidad al Aire 1er Ensayo respecto Superficie Total	Clasificación OBTENIDA	Permeabilidad al Aire 2º Ensayo respecto Superficie Total	Diferencia	Valor MÁXIMO de Clase OBTENIDA	Desviación MÁXIMA (20%) respecto al VALOR Máximo de Clase OBTENIDA	Diferencia vs Desviación Máxima?
Pa	m ³ /h · m ²	CLASE X	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	MAYOR/MENOR
50	1,88	Clase 3	0,46	1,4224521	5,6696	1,13392	MENOR
100	3,64	Clase 3	0,95	2,6991803	9	1,8	MENOR
150	4,98	Clase 3	1,38	3,5951718	11,7933	2,35866	MENOR
200	6,58	Clase 3	1,76	4,8117496	14,2866	2,85732	MENOR
250	7,61	Clase 3	2,06	5,5497153	16,5781	3,31562	MENOR
300	8,68	Clase 3	2,34	6,331896	18,7208	3,74416	MENOR
450	11,15	Clase 3	3,65	7,5001586	24,5311	4,90622	MENOR
600	13,44	Clase 3	4,53	8,905265	29,7173	5,94346	MENOR

Diferencia respecto al 1er Ensayo de Permeabilidad al Aire (Longitud de Juntas Total)

Longitud de Juntas							
Presión Total	Permeabilidad al Aire 1er Ensayo respecto a la Longitud de Juntas Total	Clasificación OBTENIDA	Permeabilidad al Aire 2º Ensayo respecto a la Longitud de Juntas Total	Diferencia	Valor MÁXIMO de Clase OBTENIDA	Desviación MÁXIMA (20%) respecto al VALOR Máximo de Clase OBTENIDA	Diferencia vs Desviación Máxima?
Pa	m³/h · m	CLASE X	m³/h · m	m³/h · m	m³/h · m	m³/h · m	MAYOR/MENOR
50	0,69	Clase 3	0,45	0,2403146	1,4174	0,28348	MENOR
100	1,34	Clase 3	0,81	0,5325941	2,25	0,45	MENOR
150	1,83	Clase 3	1,15	0,6850624	2,9483	0,58966	MENOR
200	2,42	Clase 3	1,43	0,9869609	3,5717	0,71434	MENOR
250	2,80	Clase 3	1,67	1,127598	4,1445	0,8289	MENOR
300	3,19	Clase 3	1,89	1,2981895	4,6802	0,93604	MENOR
450	4,10	Clase 3	2,75	1,3502797	6,1328	1,22656	MENOR
600	4,94	Clase 3	3,46	1,485637	7,4293	1,48586	MENOR

Los resultados obtenidos en el segundo ensayo de permeabilidad al aire presentan una notable mejoría respecto al primer ensayo, no superando en ningún caso un 20% de incremento a los obtenidos en el ensayo previo.

Clasificación según:

UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".

Clasificación según junta de apertura: Clase 3

Clasificación según superficie total: Clase 4

ENSAYO DE SEGURIDAD:

Se somete la muestra a un ciclo con presiones positivas y negativas P3

Ensayo	Presión de prueba en Pa	
P3 para el test de seguridad	-600	600

Observaciones: Después del ensayo de seguridad no se observa ninguna anomalía en la ventana y funciona correctamente en apertura y cierre.

La clasificación conforme a la norma UNE-EN12210:2000. UNE-EN12210/AC: 2002. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Clasificación".

CLASIFICACIÓN	CLASE C1
---------------	----------

La incertidumbre del equipo de medida de la temperatura no sobrepasa $\pm 3^{\circ}\text{C}$
 La incertidumbre del equipo de medida de la humedad relativa no sobrepasa el de 5%
 La incertidumbre del equipo de medida de la presión atmosférica no sobrepasa $\pm 1\text{Kpa}$.
 La incertidumbre del equipo de medida de presión del banco de ensayo no sobrepasa $\pm 5\%$
 La incertidumbre del equipo de medida de desplazamiento no sobrepasa $\pm 1\text{mm}$
 La incertidumbre del equipo de medida de longitudes (Cinta métrica) no sobrepasa $\pm 1\text{mm}$

La incertidumbre expandida de medida ha sido expresada como a la incertidumbre típica de medida multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%.

6. DIBUJO DE LA VENTANA:


Dimensiones (Ancho x Alto): 2 m x 1,5 m.

Longitud de las juntas: 8,16 m.

Superficie de la ventana: 3 m²

Superficie de las hojas: 2,767 m²

	Transductor.
	Fuga de Agua – Gotea / Fluye
	Drenaje
	Bisagras
	Puntos de cierre
	Pérdida de aire más significativa

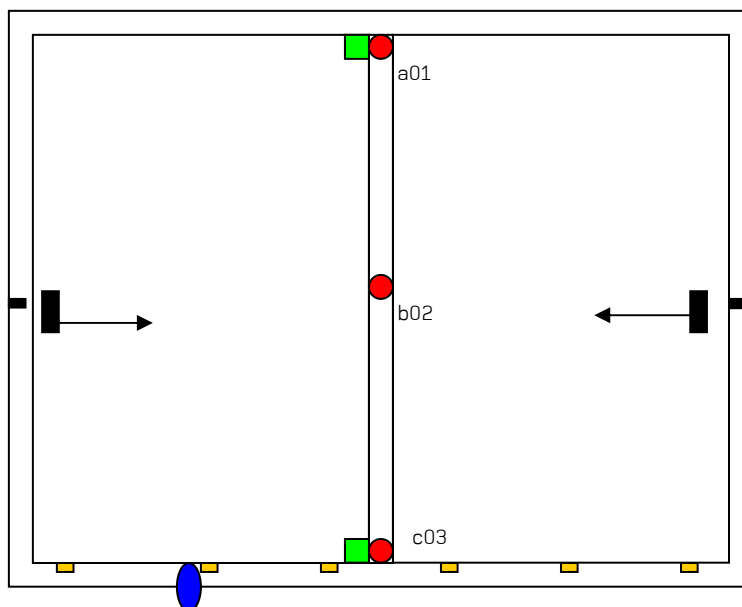

Observaciones: Las pérdidas de aire más significativas se localizan en el cruce de hojas inferior y superior y en los cierres. Fluye a 10 segundos de haber empezado el escalón a 200 Pa al desbordar por el perfil perimetral a la altura de la zona central de la hoja izquierda.

7. CONCLUSIONES DEL ENSAYO

La ventana descrita en el anexo B ha obtenido los siguientes resultados de ensayo:

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 4A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C1

Responsable de Ventanas
LGA Technological Center, S.A.

Técnico Responsable
LGA Technological Center, S.A.

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas, en el momento y las condiciones indicadas.

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, A. Fernández, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

ANEXOS:

A. FOTOS:

Foto N°.1.

Vista general de la ventana



Foto N°.2.

Detalle de perfil de marco, hoja y cruce.



Foto N°.3. Detalle de manilla y punto de cierre.



Foto N°.4. Detalle de drenaje.



Foto N°.5. Detalle de la zona de fluido de agua.

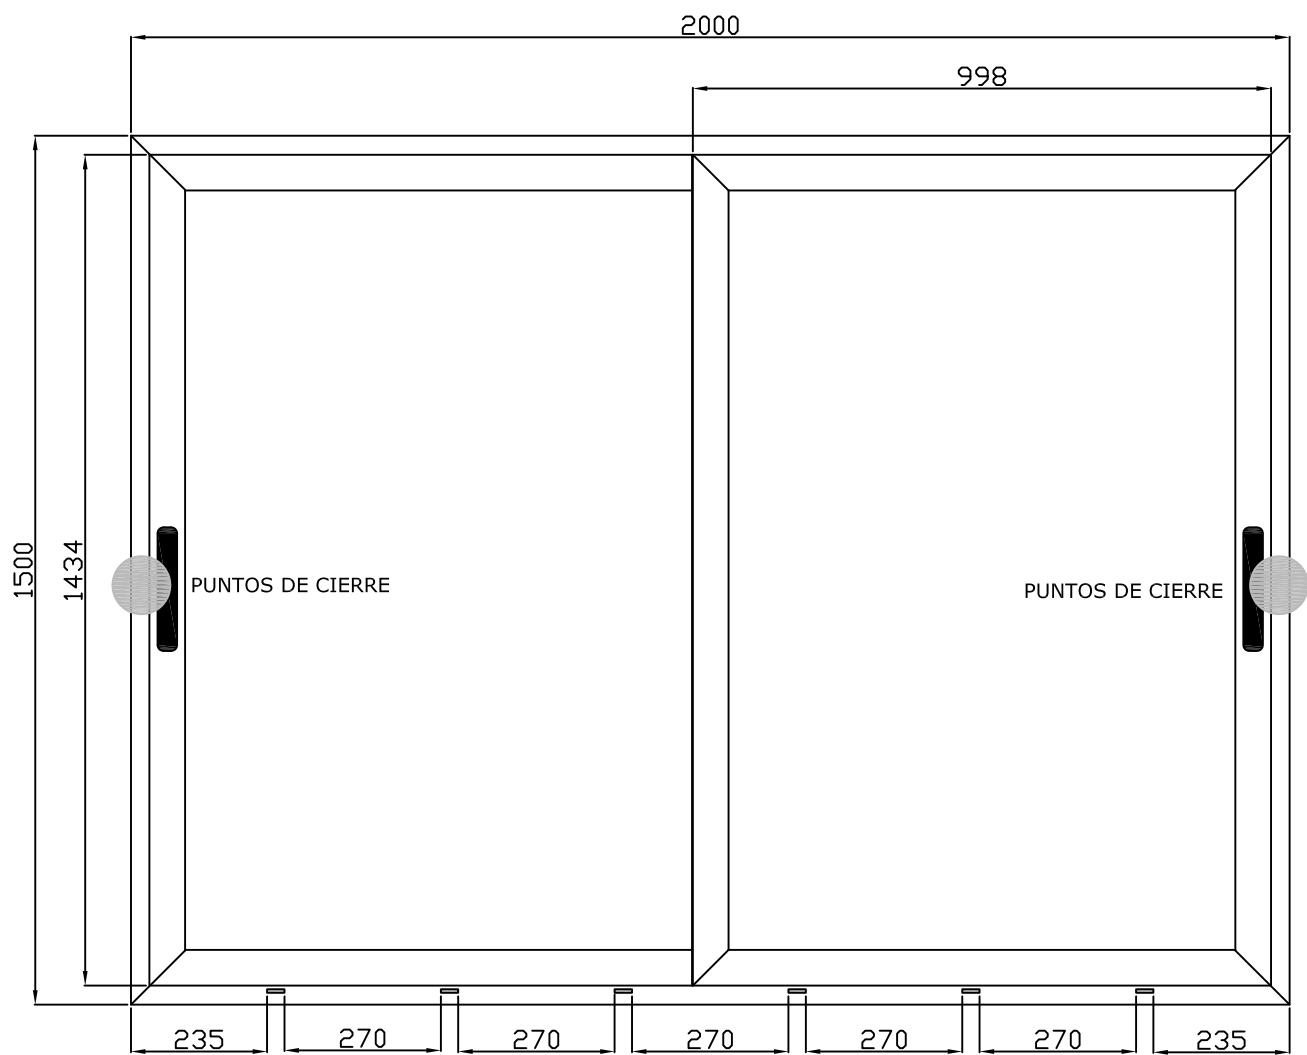


Foto N°.6. Detalle de la posición de los transductores.



B. DOSIER TÉCNICO.


Se adjunta a continuación el dossier técnico facilitado por el cliente en relación al modelo de ventana y dimensiones ensayadas. Se incluyen las siguientes especificaciones técnicas entregadas por el petionario:





PUNTOS DE CIERRE Y DESAGÜES



CORREDERA SERIE NEXUS 60



Ventana corredera de dos hojas

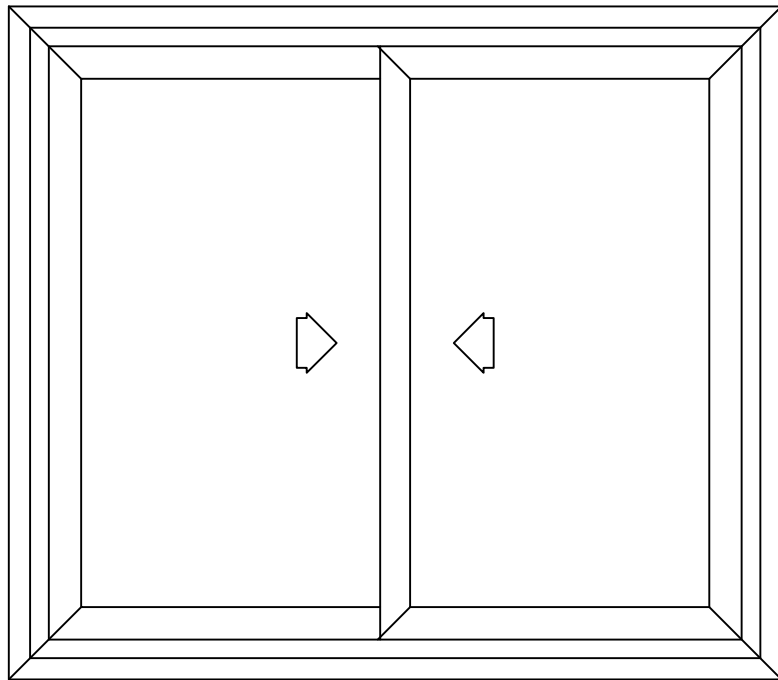

ALZADO

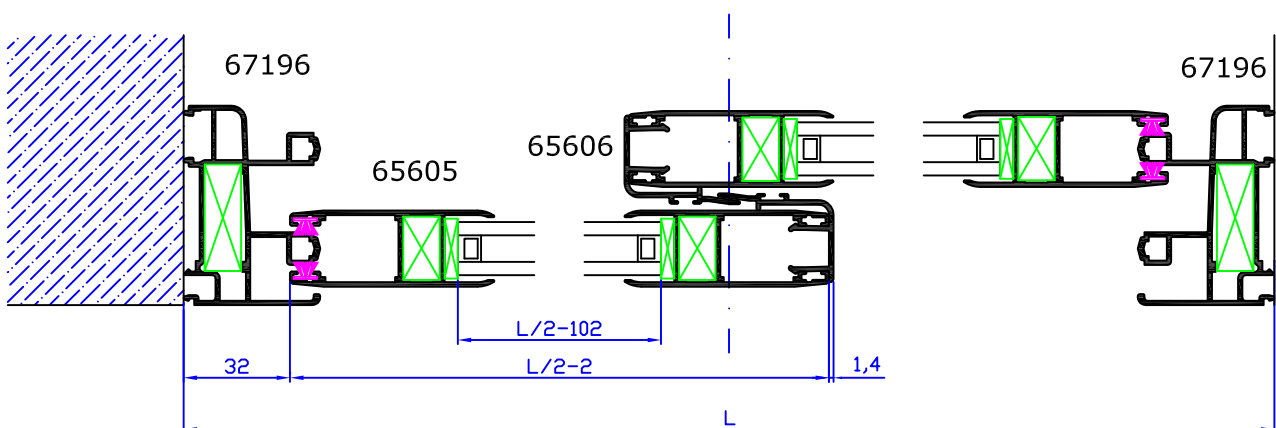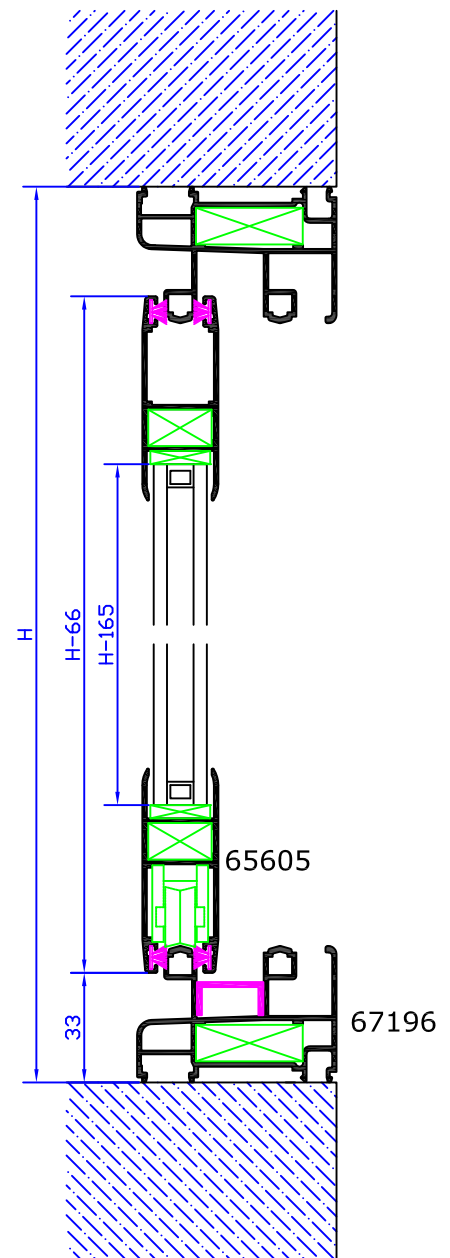

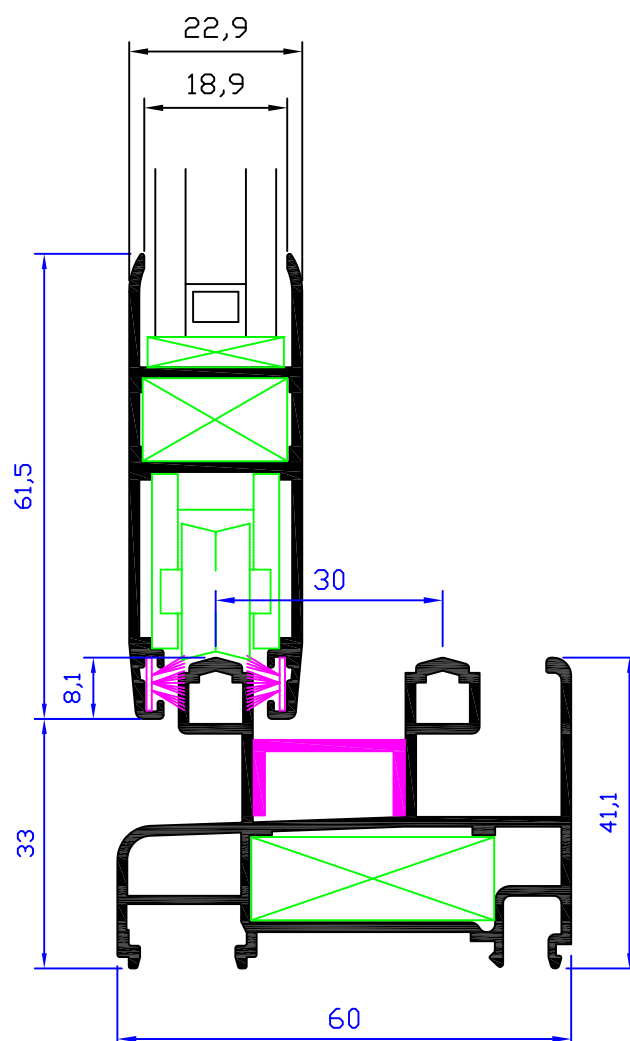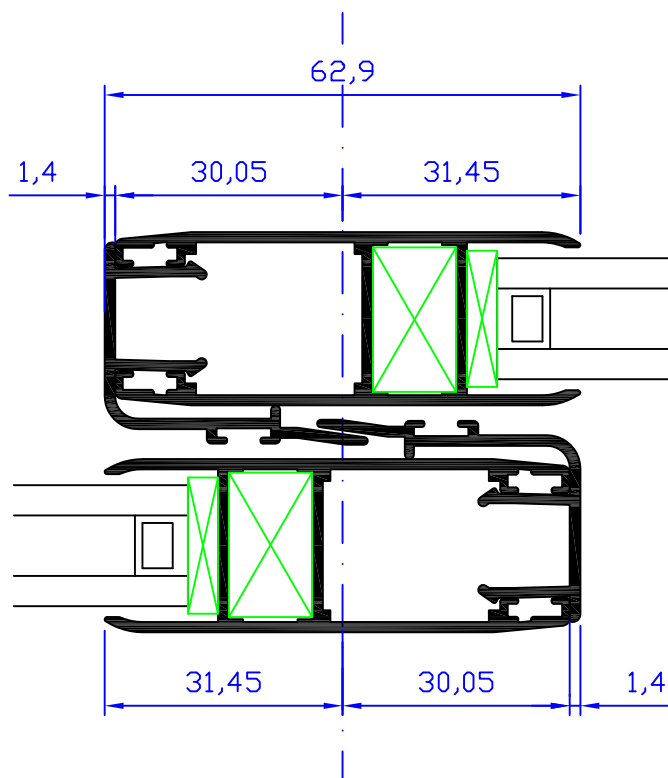

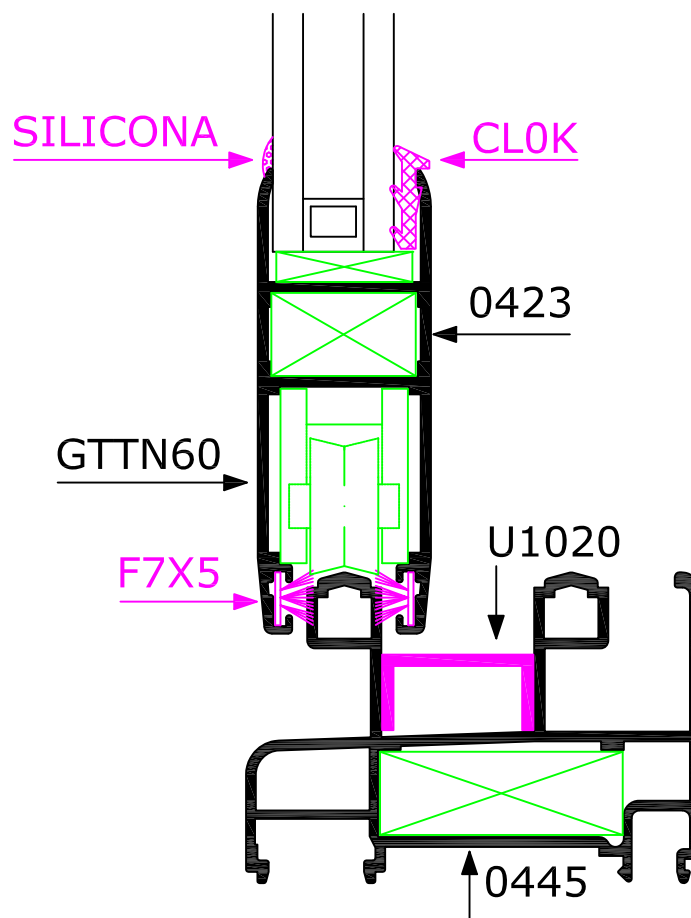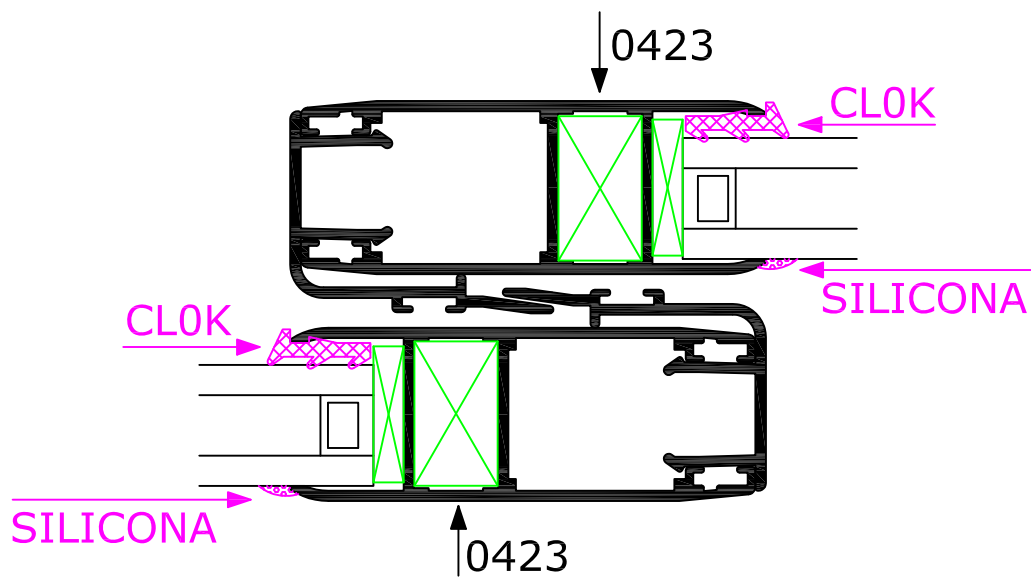






VENTANA EIT NEXUS60

Ventana corredera de doble hoja de aluminio lacado en RAL 7022 mate, de medidas 2000x1500 mm

Acrystalada con vidrio 4/8/4

KN 60

FOTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	0445	ESCUADRA MARCO	4
	0423	ESCUADRA HOJA	8
	TC-60	TAPA CRUCE	4
	TL-60	TOPE LATERAL	4
	2314	DEFLECTOR DE AGUA	6
	TS-60	CORTAVIENTOS SUPERIOR	1
	TI-60	CORTAVIENTOS INFERIOR	1
	EAD-60	ESCUADRA ALINEACIÓN DERECHAS	4
	EAE-60	ESCUADRA ALINEACIÓN IZQUIERDAS	4
	EA-60	ESCUADRA ALINEACIÓN	8

ACCESORIOS		
GOMA EXTERIOR	SILICONA NEUTRA	
GOMA INTERIOR	CL0K (de APERSA)	
FELPA	F7X6 (SP7X6-3P-BK de TECSEAL)	
COJINETES	GTTN60 (de ALUBLOCK)	
KITS	KN60 (GRIFELL PONS)	
CIERRE EMBUTIDO	905 (de SERYSYS)	